

LEGENDA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:


- PS POUŠTĚNÁ SVĚTLNÁ SLoup SP 100/SP IP 3 x 11A
- POŠTĚNÁ SVĚTLNÁ SLoup SP 100/SP IP 3 x 11A
- ROZVODNÁ SKŘÍŇ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RVO STAMP 779/890A, 3 x 25A + SVODKÉ PŘEPĚTÍ
- NÁHRADA STAVAJÍCÍ ROZVODNÉ SKŘÍŇ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STAVAJÍCÍ VÝVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (DOSTANE ZACHOVÁNO)
- NOVÉ SVĚTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (DOSTANE ZACHOVÁNO)
- SRUŽEBNÁ TRASA ZEMNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CYPKA 4 x 10MM² + UZEMNĚNÍ (RZPN prof. 10MM)
- KABEL ULOŽENÝ PVC TRUBEJÍ IP 60/93
- STOŽÁŘ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SM S VÝLŮŽNÍKEM + SVĚTLIDLO DIAMODIOL LED 30W
- POSPOLNÉ STOŽÁŘ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - FcZn prof. 10MM V KABELOVĚM VÝVNÍKU
- NOVÉ SVĚTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DIAMODIOL LED 30W
- NA STAVAJÍCÍM BETONOVÉM SLOUPU
- SVODKÉ PŘEPĚTÍ SPB 0,20/10 S NA STAVAJÍCÍM BETONOVÉM SLOUPU MÍSTNÍ SÍŤ IN

LEGENDA OSTATNÍCH SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ:

- STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ IN
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ IN
- SÍŤOVACÍ VEDENÍ
- VODOVODNÝ ŘÁD
- KANALIZAČNÍ ŘÁD
- PLYNOVODNÝ ŘÁD

ROZVODNÁ SÍŤ 3xPEN, 3P+N, 230/400V, TN-C
 OCHRANNÝ PŘED ÚRZEM EL. PROJEKCEM DLE ČSN 33 2000 - 4-41 a 42
 PŘED POČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTVOŘENÍ
 VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ A INŽENYRSKÝCH SÍTÍ, NEBO DODAT DOKLAD O JEJICH NEEXISTENCI
 TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEJEDNOLIČNĚ SOUČÁSTÍ D

Ladislav Čepelka PROJEKCE ELEKTRO VAŽ: 518 01 Dobruška Tel: 722 82783 IČO: 412 472 88	
Zodpovědný projektant:	Alce: 317
Vypracoval:	Datum: 03/2017
Investor: Obec Vodčáry	Stupeň: DSR
Obnova veřejného osvětlení v k. ú. Vodčáry, Nová Ves u Rychnova nad Kněžnou	
B.2 - veřejné osvětlení	
Výřez: EL - veřejné osvětlení - situace 1: 1000 - 1. část	

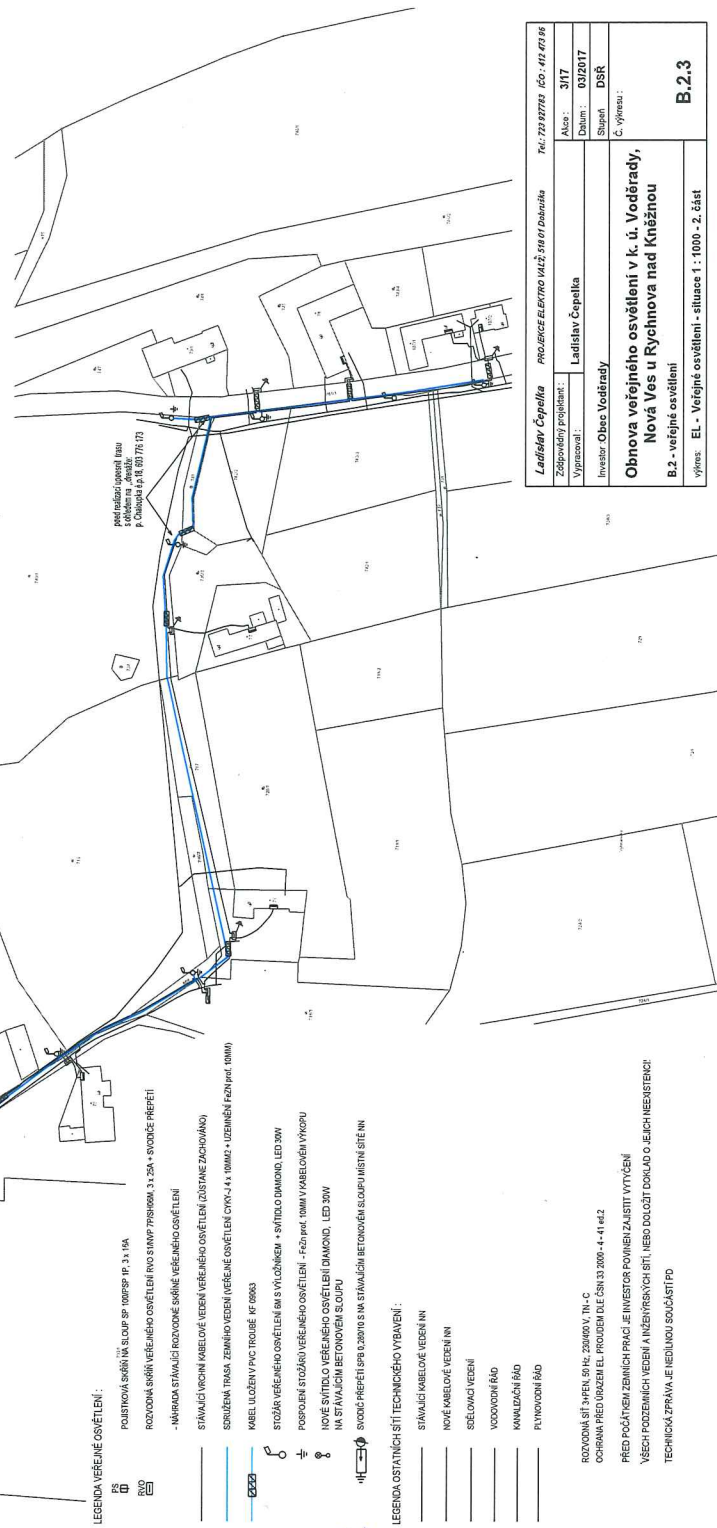

LEGENDA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

- PS POUŠTĚNÁ SVĚTLNÁ SLoup SP 100/SP IP 3 x 11A
- POŠTĚNÁ SVĚTLNÁ SLoup SP 100/SP IP 3 x 11A
- ROZVODNÁ SKŘÍŇ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RVO STAMP 779/890A, 3 x 25A + SVODKÉ PŘEPĚTÍ
- NÁHRADA STAVAJÍCÍ ROZVODNÉ SKŘÍŇ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STAVAJÍCÍ VÝVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (DOSTANE ZACHOVÁNO)
- SRUŽEBNÁ TRASA ZEMNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CYPKA 4 x 10MM² + UZEMNĚNÍ (RZPN prof. 10MM)
- KABEL ULOŽENÝ PVC TRUBEJÍ IP 60/93
- STOŽÁŘ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SM S VÝLŮŽNÍKEM + SVĚTLIDLO DIAMODIOL LED 30W
- POSPOLNÉ STOŽÁŘ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - FcZn prof. 10MM V KABELOVĚM VÝVNÍKU
- NOVÉ SVĚTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DIAMODIOL LED 30W
- NA STAVAJÍCÍM BETONOVÉM SLOUPU
- SVODKÉ PŘEPĚTÍ SPB 0,20/10 S NA STAVAJÍCÍM BETONOVÉM SLOUPU MÍSTNÍ SÍŤ IN

LEGENDA OSTATNÍCH SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ:

- STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ IN
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ IN
- SÍŤOVACÍ VEDENÍ
- VODOVODNÝ ŘÁD
- KANALIZAČNÍ ŘÁD
- PLYNOVODNÝ ŘÁD

ROZVODNÁ SÍŤ 3xPEN, 3P+N, 230/400V, TN-C
 OCHRANNÝ PŘED ÚRZEM EL. PROJEKCEM DLE ČSN 33 2000 - 4-41 a 42
 PŘED POČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTVOŘENÍ
 VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ A INŽENYRSKÝCH SÍTÍ, NEBO DODAT DOKLAD O JEJICH NEEXISTENCI
 TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEJEDNOLIČNĚ SOUČÁSTÍ D

Ladislav Čepelka PROJEKCE ELEKTRO VAŽ: 518 01 Dobruška Tel: 722 82783 IČO: 412 472 88	
Zodpovědný projektant:	Alce: 317
Vypracoval:	Datum: 03/2017
Investor: Obec Vodčáry	Stupeň: DSR
Obnova veřejného osvětlení v k. ú. Vodčáry, Nová Ves u Rychnova nad Kněžnou	
B.2 - veřejné osvětlení	
Výřez: EL - veřejné osvětlení - situace 1: 1000 - 2. část	

Městský úřad Rychmov nad Kněžnou
 Odbor výstavby a životního prostředí
 schvaluje za podmínek uvedených v č. j. O.VZP 516/4.12.018 - Oč
 ze dne 3. 3. 2018

vedoucí odboru

70.